


LEGENDA:

- 1 - PROJEKTOWANY KABEL NN ZASILAJĄCY OŚWIETLENIE, TYPU YKY 3 x 6 MM\2 i DRUT D-FE\ZN FI 8MM.
- 2 - PROJEKTOWANY SKUP OŚWIETLENIOWY TYPU LS4/03/OP07 NA FUNDAMENCIE BETONOWYM BLS-80 (ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA METALO-HALOGENOWYM 70W)
- 3 - PROJEKTOWANY SKUP OŚWIETLENIOWY TYPU LS4/06/OP07 NA FUNDAMENCIE BETONOWYM BLS-80 (ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA METALO-HALOGENOWYM 70W)
- 4 - ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ZAPROJEKTOWANE WEDŁUG ODRĘBNIEGO PROJEKTU PRZEZ MIEJSCOWĄ ENERGETYKĘ
- 5 - ISTNIEJĄCY KABEL ZASILAJĄCY OŚWIETLENIE (DO LIKWIDACJI)
- 6 - ISTNIEJĄCY SKUP OŚWIETLENIOWY (DO LIKWIDACJI)
- 7 - ISTNIEJĄCY KABEL ZASILAJĄCY OŚWIETLENIE (POŁĄCZYĆ MUFA KABLOWĄ Z PROJEKTOWANYM KABLEM)

KABEL ZASILAJĄCY OŚWIETLENIE YKY 3x6mm\2 i DRUT D-Fe/Zn fi 8mm
DŁUGOŚĆ WŁOKOPY: 1480m, DŁUGOŚĆ KABLA: 1700m

MURA OCHRONNA PCV FI 50mm "AROT" 1-6mb
podziemna kolumna techniczna

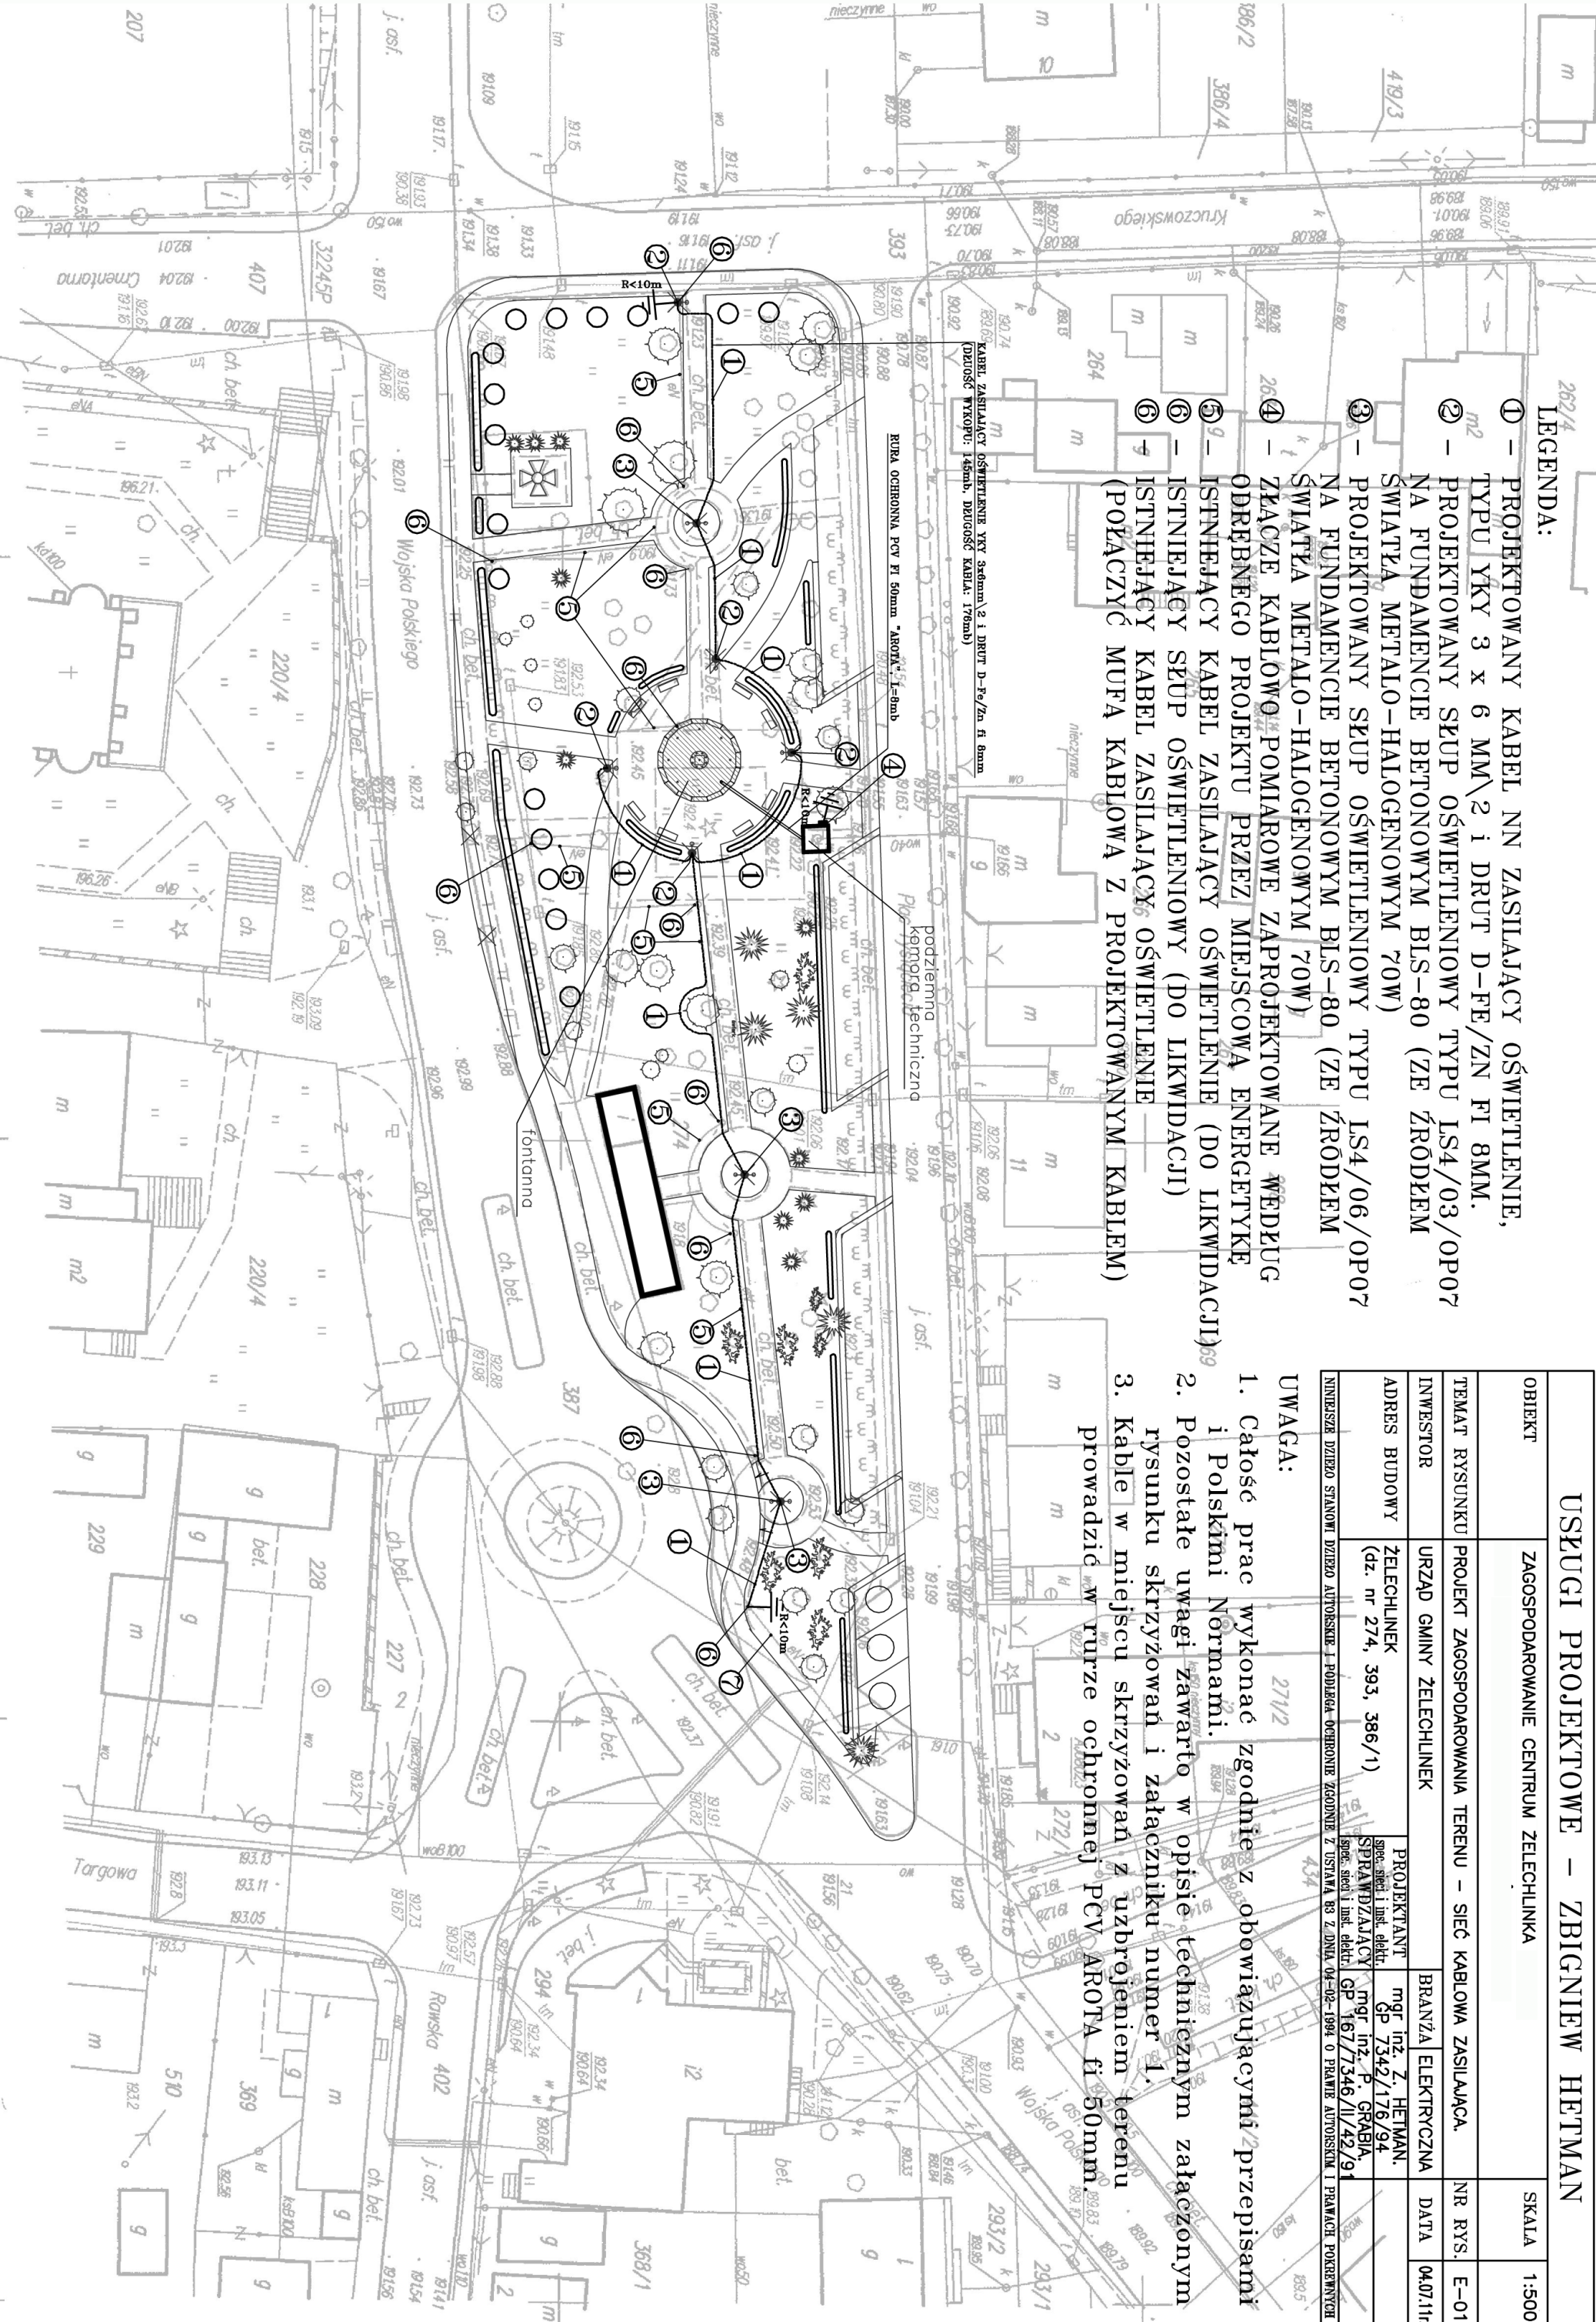

USŁUGI PROJEKTOWE – ZBIGNIEW HETMAN

OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM ZELECHLIKA	SKALA	1:500
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SIEĆ KABLOWA ZASILAJĄCA.	NR RYS.	E-01
INWESTOR	URZĄD GMINY ZELECHLINEK	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
ADRES BUDOWY	ZELECHLINEK (dz. nr 274, 393, 386/1)	PROJEKTANT	mgr inż. Z. HETMAN.
		SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. P. GRABIA.
		Spec. sekcji i inż. elektrycznej	GP 167/7346/II/42/91

Niniejsze dzieło stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych

UWAGA:

1. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
2. Pozostałe uwagi zawarto w opisie technicznym załączonym rysunku skrzyżowań i załączniku numer 1.
3. Kable w miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem terenu prowadzić w rurze ochronnej PCV AROTA fi 50mm